


ANNEXE B


FERMETURE DE FOSSE

AUCUNE ECHELLE

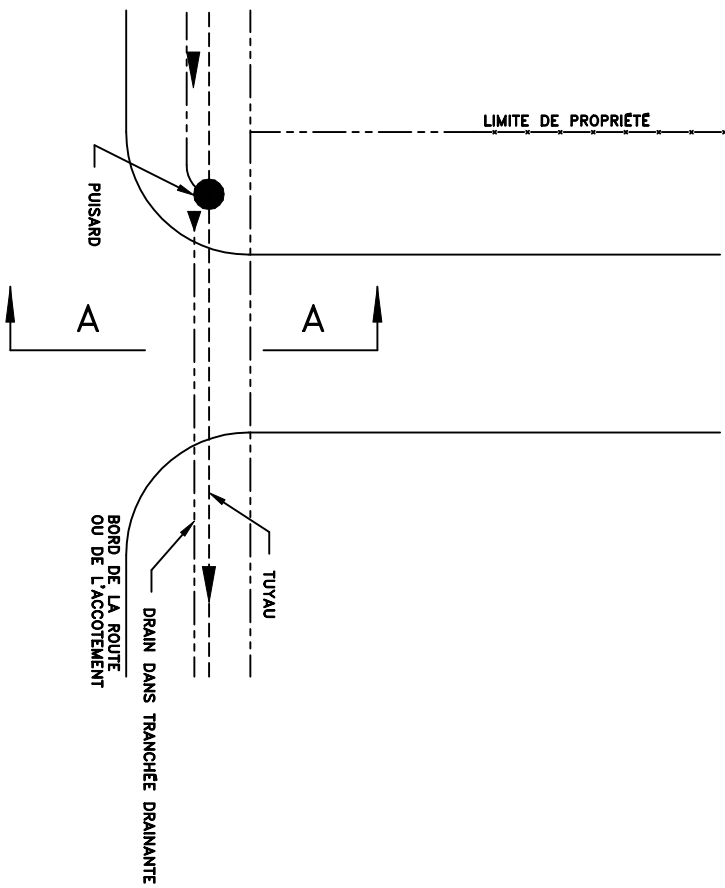

PLAN


NOTE:
 -UN REGARD-PUSIARD DOIT ETRE INSTALLE A TOUS LES 120m AU MAXIMUM
 POUR LES CONDUITES INFÉRIEURES À 900mm ET À TOUS LES 250m AU MAXIMUM
 POUR LES CONDUITES DE 900mm ET PLUS.
 -UN PUSIARD DOIT ETRE INSTALLE À TOUS LES POINTS BAS AINSI QU'EN AMONT DE
 CHAQUE ENTREE.

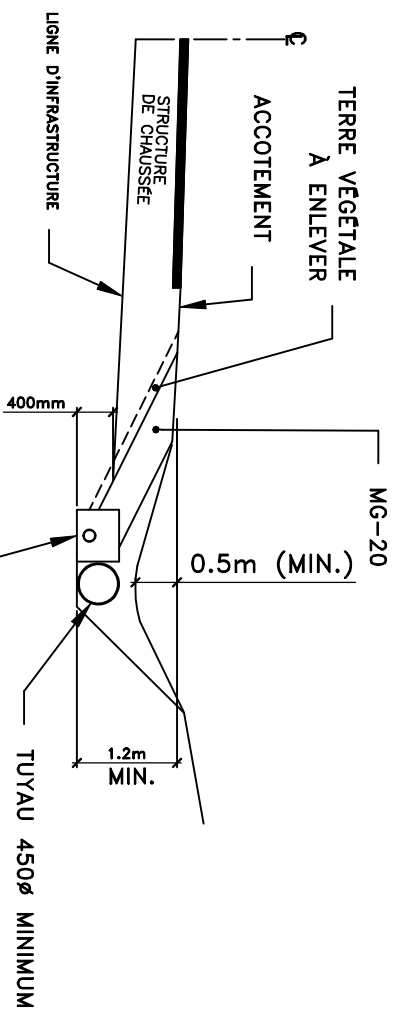

COUPE A-A

(VOIR AGRANDISSEMENT)

NOTE:
 -C'EST LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
 DE S'ASSURER QUE LE DIAMÈTRE SUGGÉRÉ
 SUFFIRA AU DÉBIT.

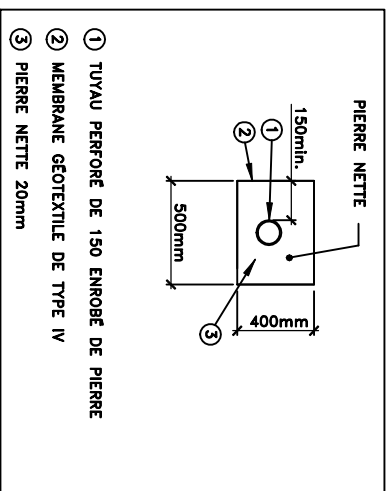

- ① TUYAU PERFORÉ DE 150 ENROBÉ DE PIERRE
- ② MEMBRANE GEOTEXTILE DE TYPE IV
- ③ PIERRE NETTE 20mm

TRANCHEE DRAINANTE